
GlandBox felhasználói kézikönyv

1. felülvizsgálat

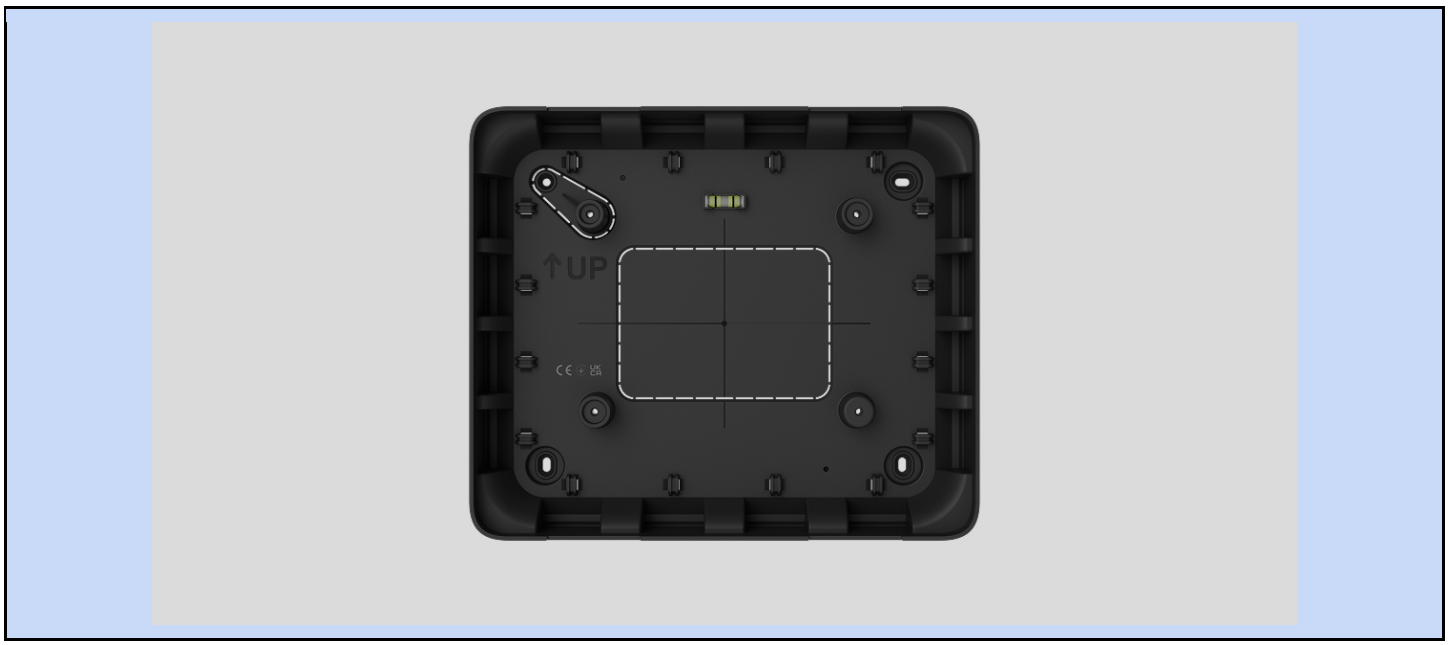


A GlandBox az **EN54 Fire Hub Jeweller** - egy vezeték nélküli vezérlő- és jelzőberendezés (CIE) a tűzjelző rendszerhez, amely támogatja a behatolásvédelmi eszközöket. A GlandBox a CIE telepítésére szolgál olyan esetekben, amikor a kábeleket nem a falon keresztül, hanem oldalról kell elvezetni.

A teljes készlet tartalmazza az összes szükséges rögzítőelemet, kivéve a kábelvezetékeket. A GlandBox kizárólag beltéri használatra készült.

👉 GlandBox megvásárlása
👉 Vásárolj EN54 Fire Hub Jeweller

Funkcionális elemek

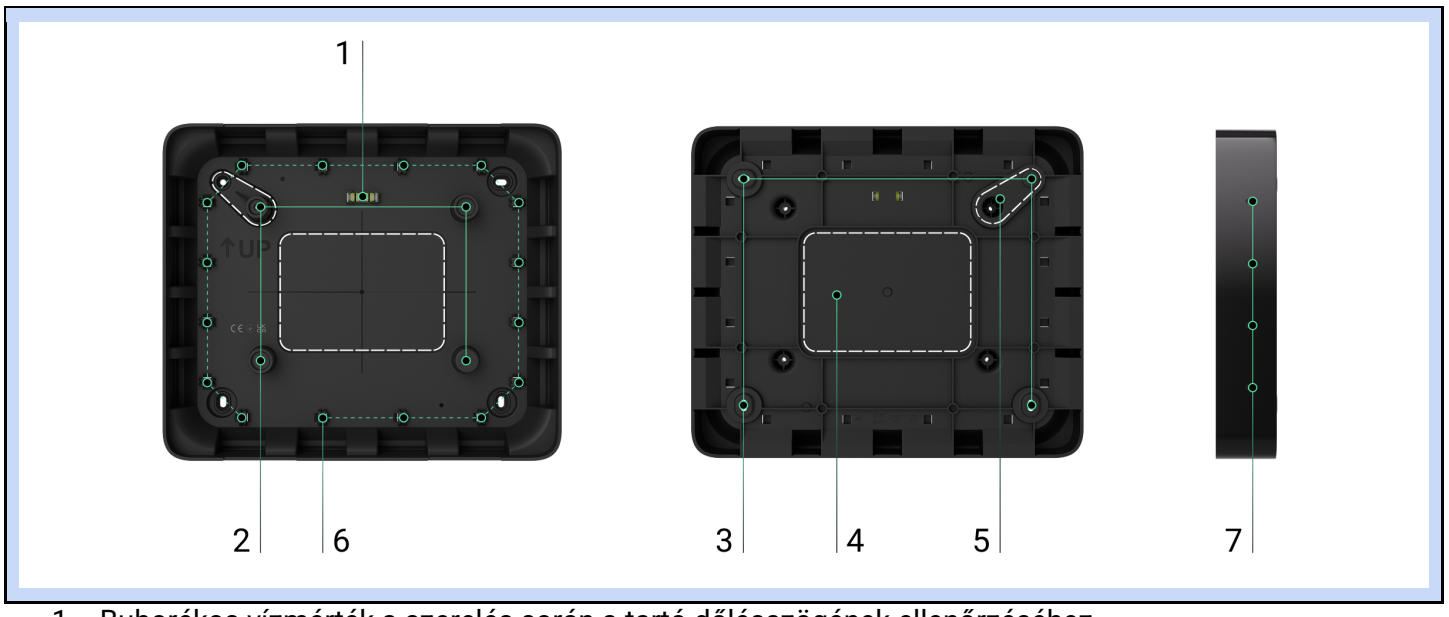

1. Buborékos vízmérték a szerelés során a tartó dőlésszögének ellenőrzéséhez.
2. Az EN54 Fire Hub Jeweller SmartBracket szerelőpanelének rögzítésére szolgáló furatok.

3. Lyukak a GlandBox felületre történő rögzítéséhez.
4. Perforált rész a kábelek falon keresztüli elvezetéséhez.
5. Perforált rész a **szabotázsgomb** működésbe hozásához, ha a GlandBoxot megpróbálják leválasztani a felületről. Ne törje le.
6. Kötőelemek a kábelek rögzítéséhez.
7. Süllyesztések a kábelbevezetések furatainak kényelmes fúrásához. A tartozék mindkét oldalán négy mélyedés található.

Kompatibilis eszközök

A GlandBox kizárólag a EN54 Fire Hub Jeweller. A készülék kompatibilitása a **linken** keresztül is megerősíthető.

A GlandBox az EN54 Fire Hub Jeweller-től külön kapható.

Főbb jellemzők

A GlandBox egy műanyag kábelezési tartozék UL 94 V-0 éghetőségi besorolással, amelyet az **EN54 Fire Hub Jewellerrel** való felszereléshez terveztek. Ezt akkor használják, ha a tűzjelző rendszer kábeleit a falon keresztül történő vezetés helyett külsőleg vezetik a CIE-hez.

A tartozék 16 kábelvezetési ponttal rendelkezik, 4 mindkét oldalon. Ez lehetővé teszi a kényelmes kábelkezelést a rendszer elrendezésétől függetlenül.

A GlandBox buborékos vízmértékkel, UP kulccsal és a CIE középső jelöléseivel van felszerelve. Ezek a segédeszközök egyszerűbbé és pontosabbá teszik a telepítési folyamatot.

A telepítési hely kiválasztása

A GlandBox telepítési helyének meg kell felelnie az EN54 Fire Hub Jewellerre vonatkozó szerelési ajánlásoknak. A részletes iránymutatások a **CIE felhasználói kézikönyvben** olvashatók.

Az Ajax-rendszer tervezésekor kövesse az alábbi ajánlásokat. A rendszert képzett szakembereknek kell megtervezniük és telepíteniük. Az ajánlott Ajax-partnerek listája a **linken** érhető el.

Hová ne telepítse a GlandBoxot

Ne telepítse a GlandBox-ot olyan környezetbe, ahol a hőmérséklet vagy a páratartalom szintje kívül esik a **GlandBox** és az **EN54 Fire Hub Jeweller** meghatározott működési tartományain. Ez károsíthatja a kábelezési tartozékot és a CIE-t.

A telepítés előkészítése

Kábelelrendezés


A kábelvezetés előkészítésekor tekintse át a régiójában érvényes elektromos és tűzvédelmi előírásokat. Szigorúan kövesse ezeket a szabványokat és előírásokat.

Kábelvezetés

Javasoljuk, hogy alaposan olvassa el a **Az telepítési hely kiválasztása** részt a telepítés megkezdése előtt. Kerülje el a rendszertervtől való eltéréseket. Az alapvető telepítési szabályok vagy a jelen kézikönyvben szereplő ajánlások be nem tartása a GlandBox-ra szerelt CIE-vel való nem megfelelő működéshez vagy a kapcsolat megszakadásához vezethet.

👉 **Tudjon meg többet**

Telepítés

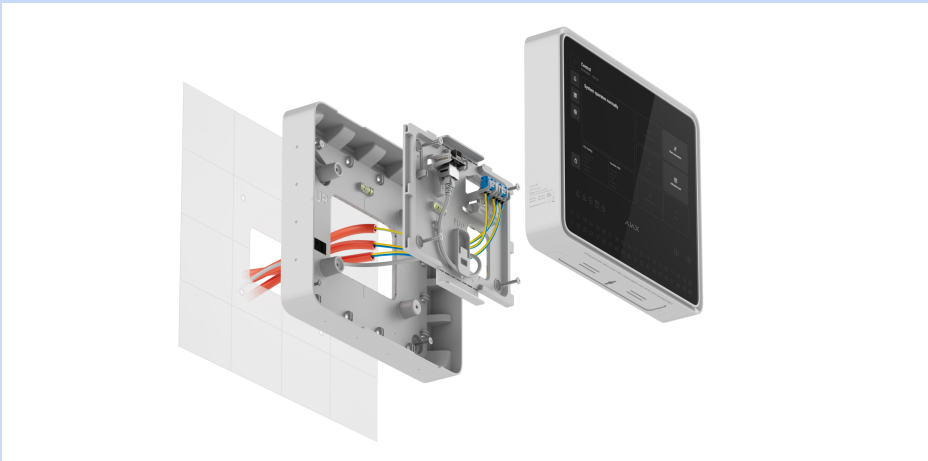


A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a GlandBox és a CIE kiválasztott helye megfelel a jelen kézikönyvben leírt valamennyi követelménynek.

A GlandBox telepítése

1. A buborékos vízmérték, az **UP** kulcs és a CIE-középpont jelölések segítségével határozza meg a fúrási pontokat azon a felületen, ahová a GlandBoxot telepíteni kívánja.


   Az **UP** billentyű a CIE tetejét jelzi, míg a két vonal metszéspontja a közepét. A buborékos vízmérték segít biztosítani a megfelelő dőlésszöget a telepítés során.

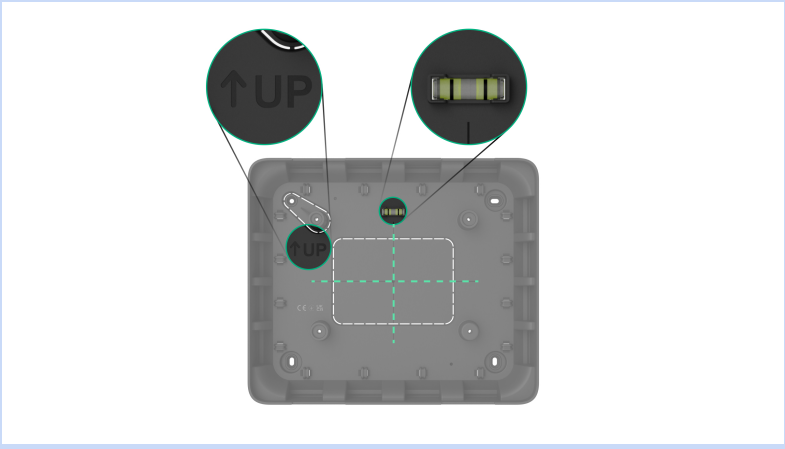

2. Készítse elő előre a kábelek bevezetését: fúrjon lyukakat a kábelbevezetésekhez a burkolat alján, tetején vagy oldalán, vagy törje ki a GlandBox hátoldalán lévő perforált részt. Műanyaghoz Ø20 mm-es lyukfűrészt ajánlunk.



3. Szükség esetén vezesse át a kábeleket a GlandBox hátulján.
4. Rögzítse a GlandBoxot a kiválasztott telepítési helyen függőleges felületre a csomagban lévő csavarok segítségével. Használja az összes rögzítési pontot. Az egyik a szabotázsgomb feletti perforált részen található - ez a pont elengedhetetlen ahhoz, hogy az EN54 Fire Hub Jeweller szabotázsgombja működésbe lépjen, ha megpróbálják levenni a készüléket.

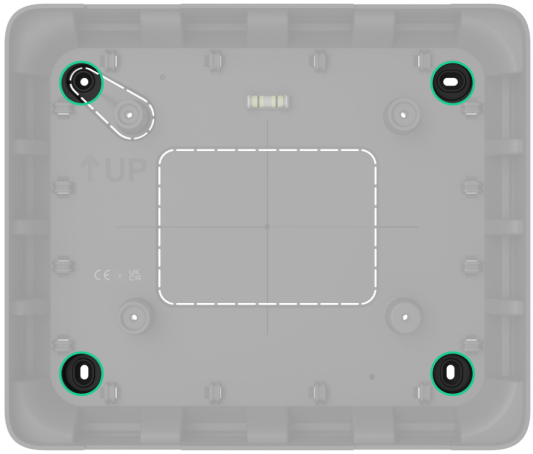


5. Szerelje szét a szükséges kábeldugókat. Futtassa át rajtuk az előkészített kábeleket.
6. Szerelje össze a kábeldugókat. Csavarozza be őket a GlandBox előfúrt furataiba.


EN54 Fire Hub Jeweller felszerelése a GlandBox-ra



1. Törje ki a CIE szerelőlap szükséges perforált részeit. Vezesse át rajtuk a kábeleket.
2. Rögzítse a CIE SmartBracket szerelőlapját a GlandBox-on a csomagban található csavarok és az összes rögzítési pont segítségével. Az egyik a szabotázsgomb feletti perforált részen található - ez a pont elengedhetetlen ahhoz, hogy az EN54 Fire Hub Jeweller szabotázsgombja működésbe lépjen, ha megpróbálják levenni a készüléket.

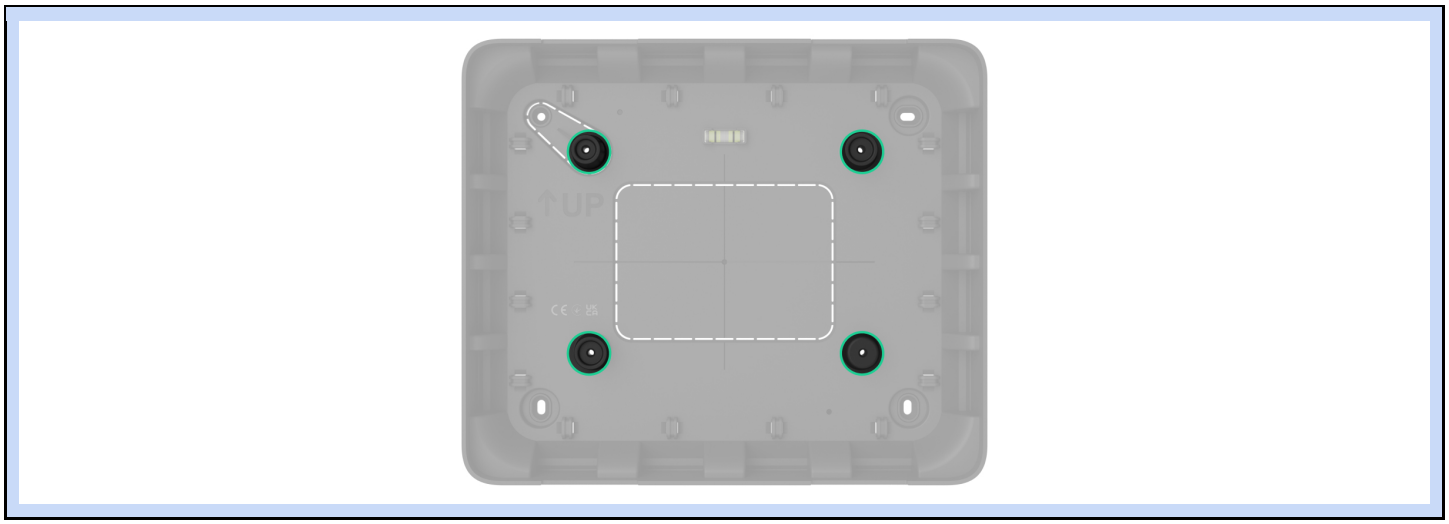

3. Csatlakoztassa az Ethernet-, táp- és jelkábeleket a CIE csatlakozókhoz. Helyezze be a SIM-kártyákat a megfelelő foglalatokba.

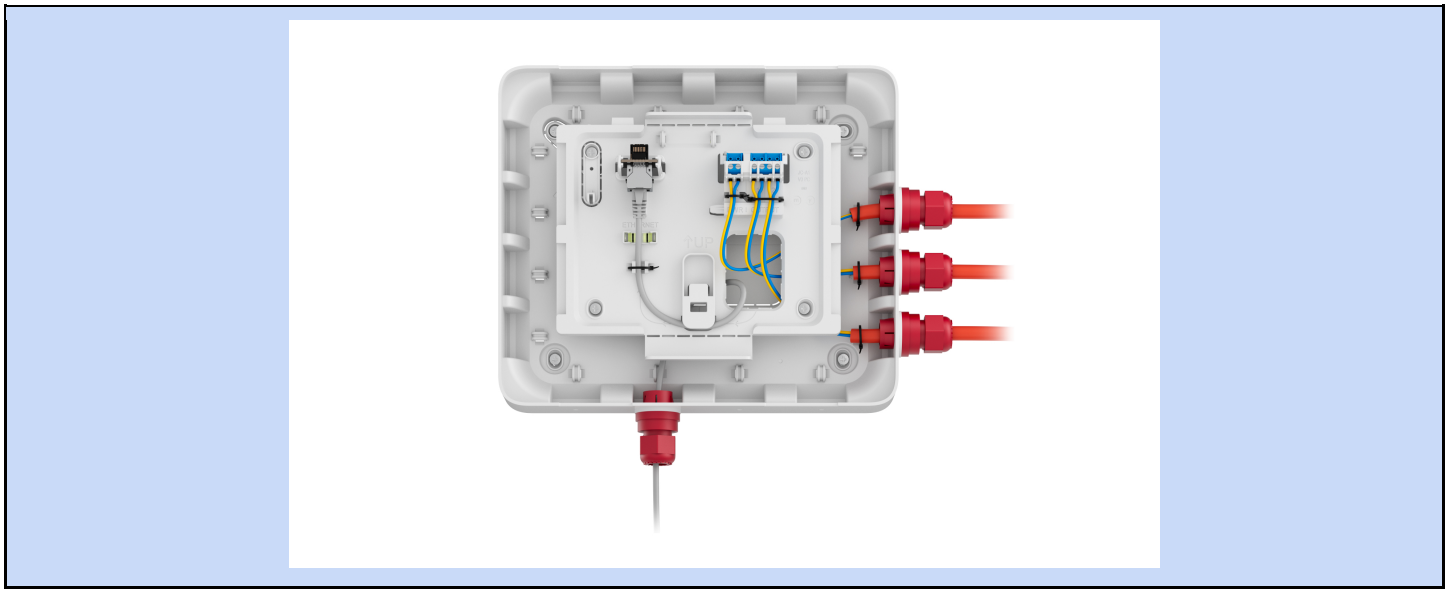

4. Helyezze a bekapcsolt CIE-t a SmartBracket szerelőlapra.

👉 **Tudjon meg többet az EN54 Fire Hub Jeweller telepítéséről**

Karbantartás

A GlandBox nem igényel karbantartást.

Műszaki specifikációk

Minden tműszaki előírások
A szabványoknak való megfelelés

Garancia

Az "Ajax Systems Manufacturing" Korlátolt Felelősségű Társaság termékeire vonatkozó garancia a vásárlástól számított 2 évig érvényes.

Ha a készülék nem működik megfelelően, javasoljuk, hogy először vegye fel a kapcsolatot az Ajax műszaki ügyfélszolgálatával. A legtöbb esetben a technikai problémák távolról is megoldhatók.

👉 **Jótállási kötelezettségek**

👉 **F elhasználói megállapodás**

Kapcsolatfelvétel a műszaki ügyfélszolgálattal:

- **e-mail**
- **Távirat**
- telefonszám: **0 (800) 331 911**

Gyártó: "AS Manufacturing" LLC